

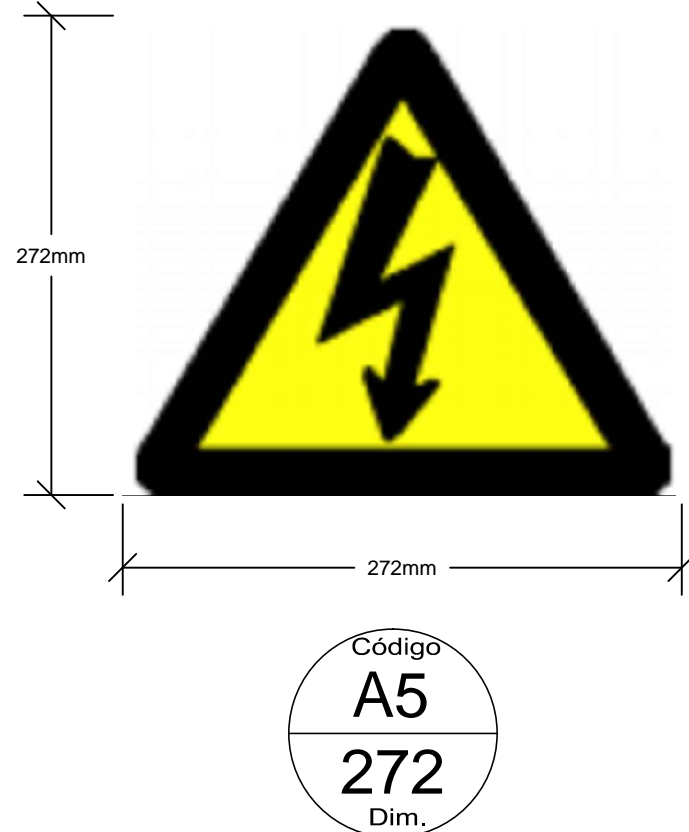


HIDRANTE  
DETALHE SEM ESCALA


G-B5@N5uCC '9A @ A-BaF-5G  
SEM ESCALA

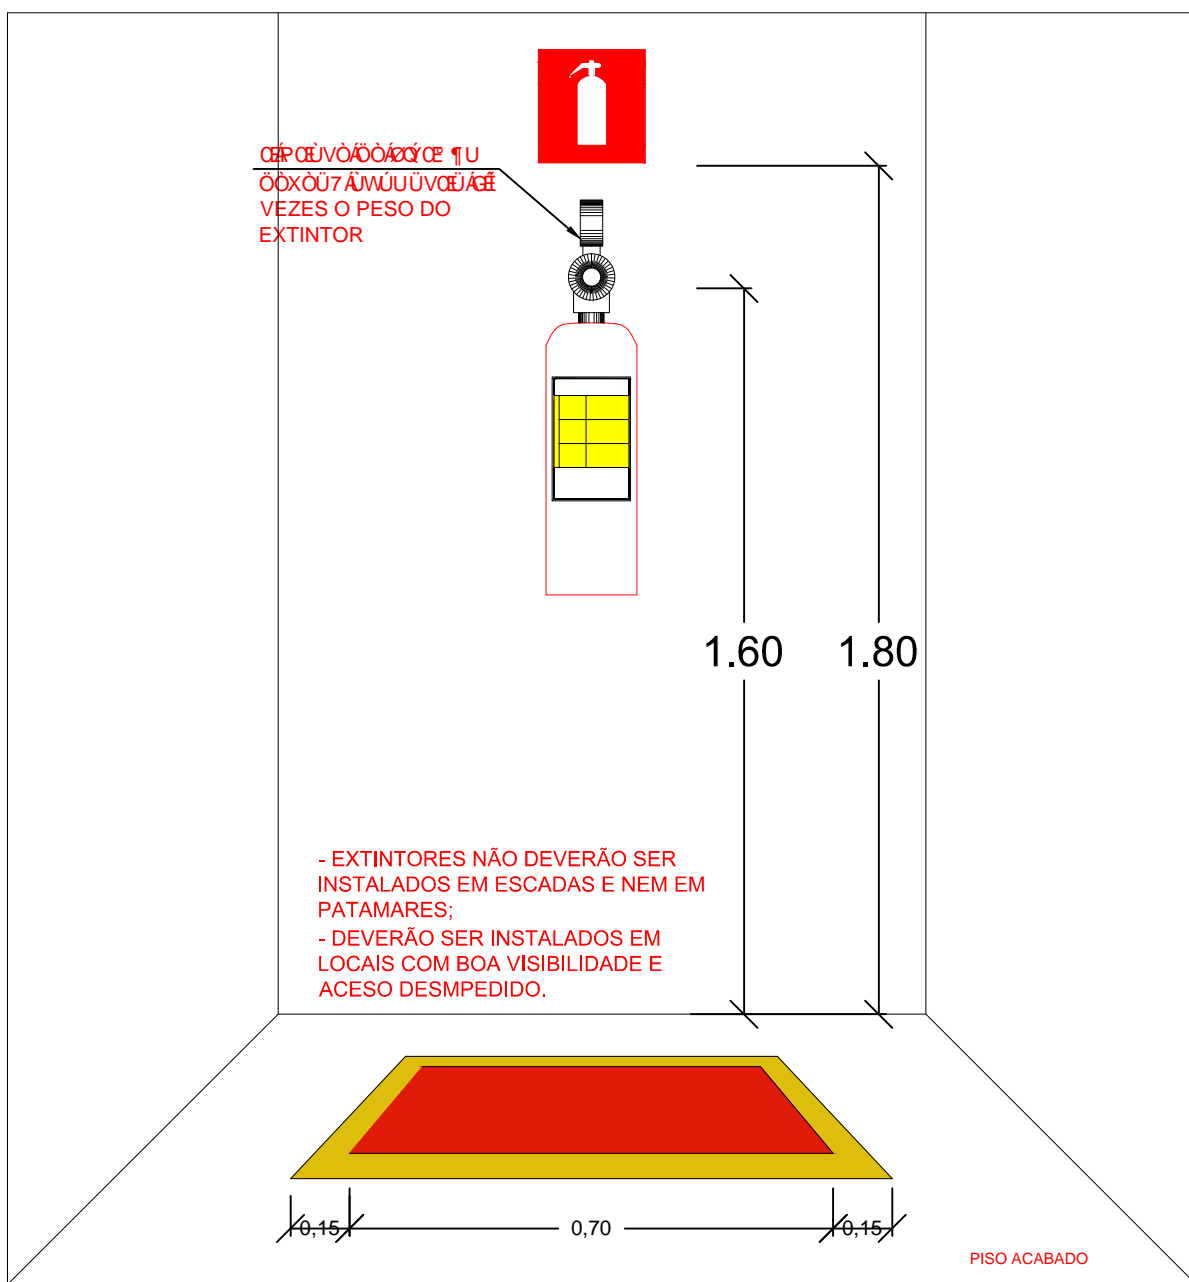


PLACA INDICATIVA  
SEM ESCALA

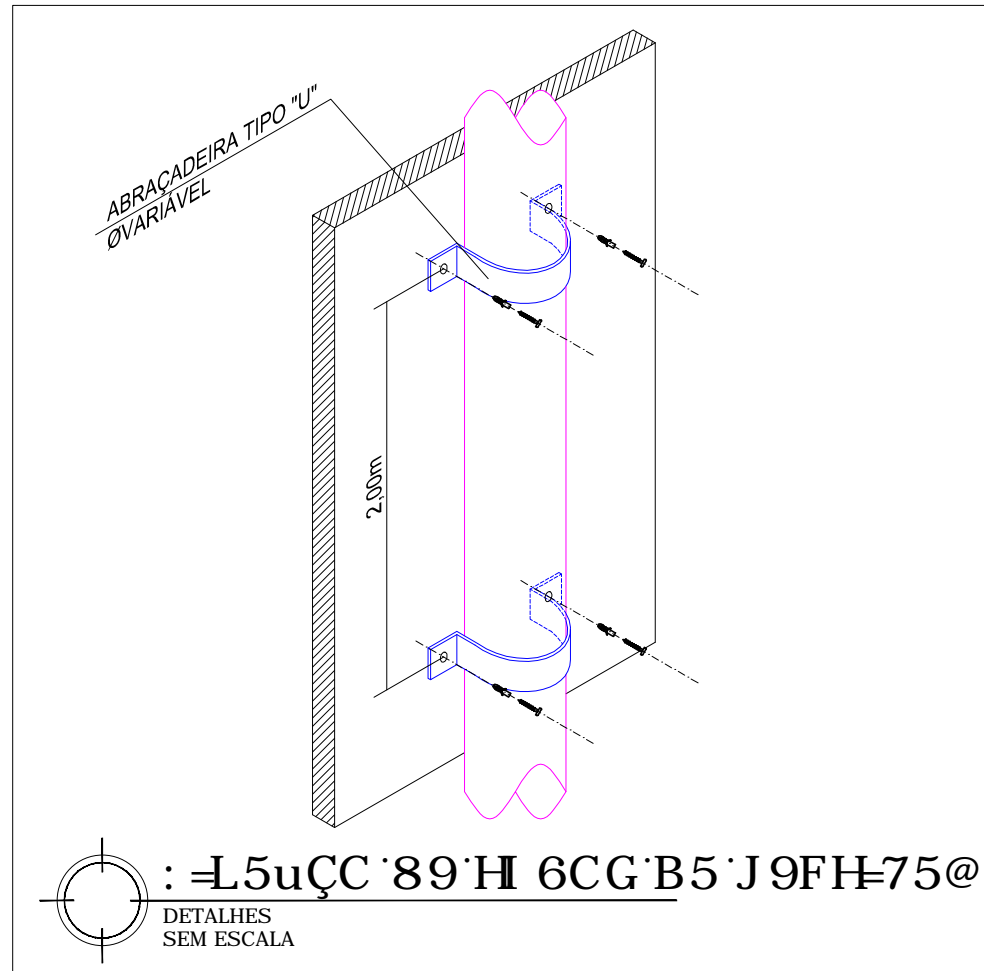

EXTINTOR  
ABRIGO DE MANGUEIRA DE HIDRANTE  
SEM ESCALA

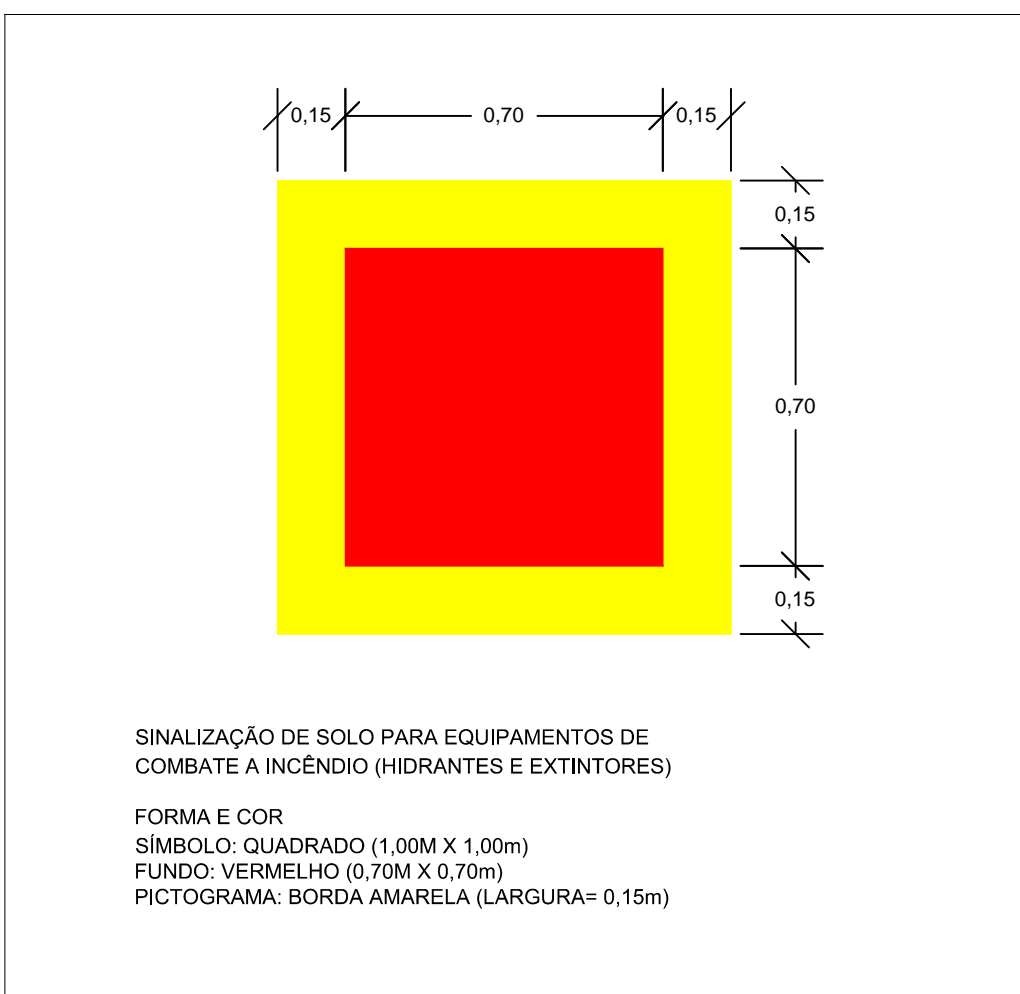

G-B5@N5uCC '89'D-GC  
SEM ESCALA

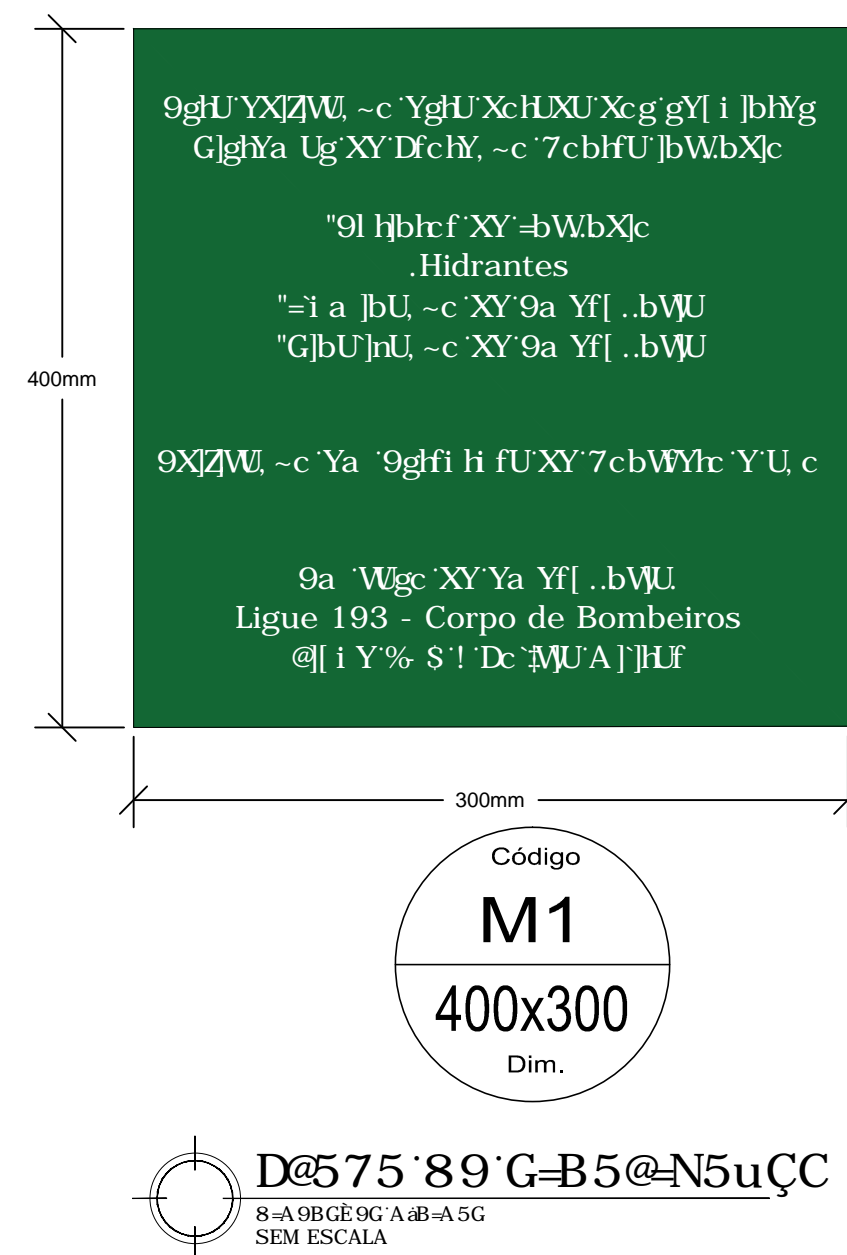

D@575 '89 G-B5@N5uCC  
SEM ESCALA

MERCADO MUNICIPAL  
CORTE A-A  
ESCALA - 1/50



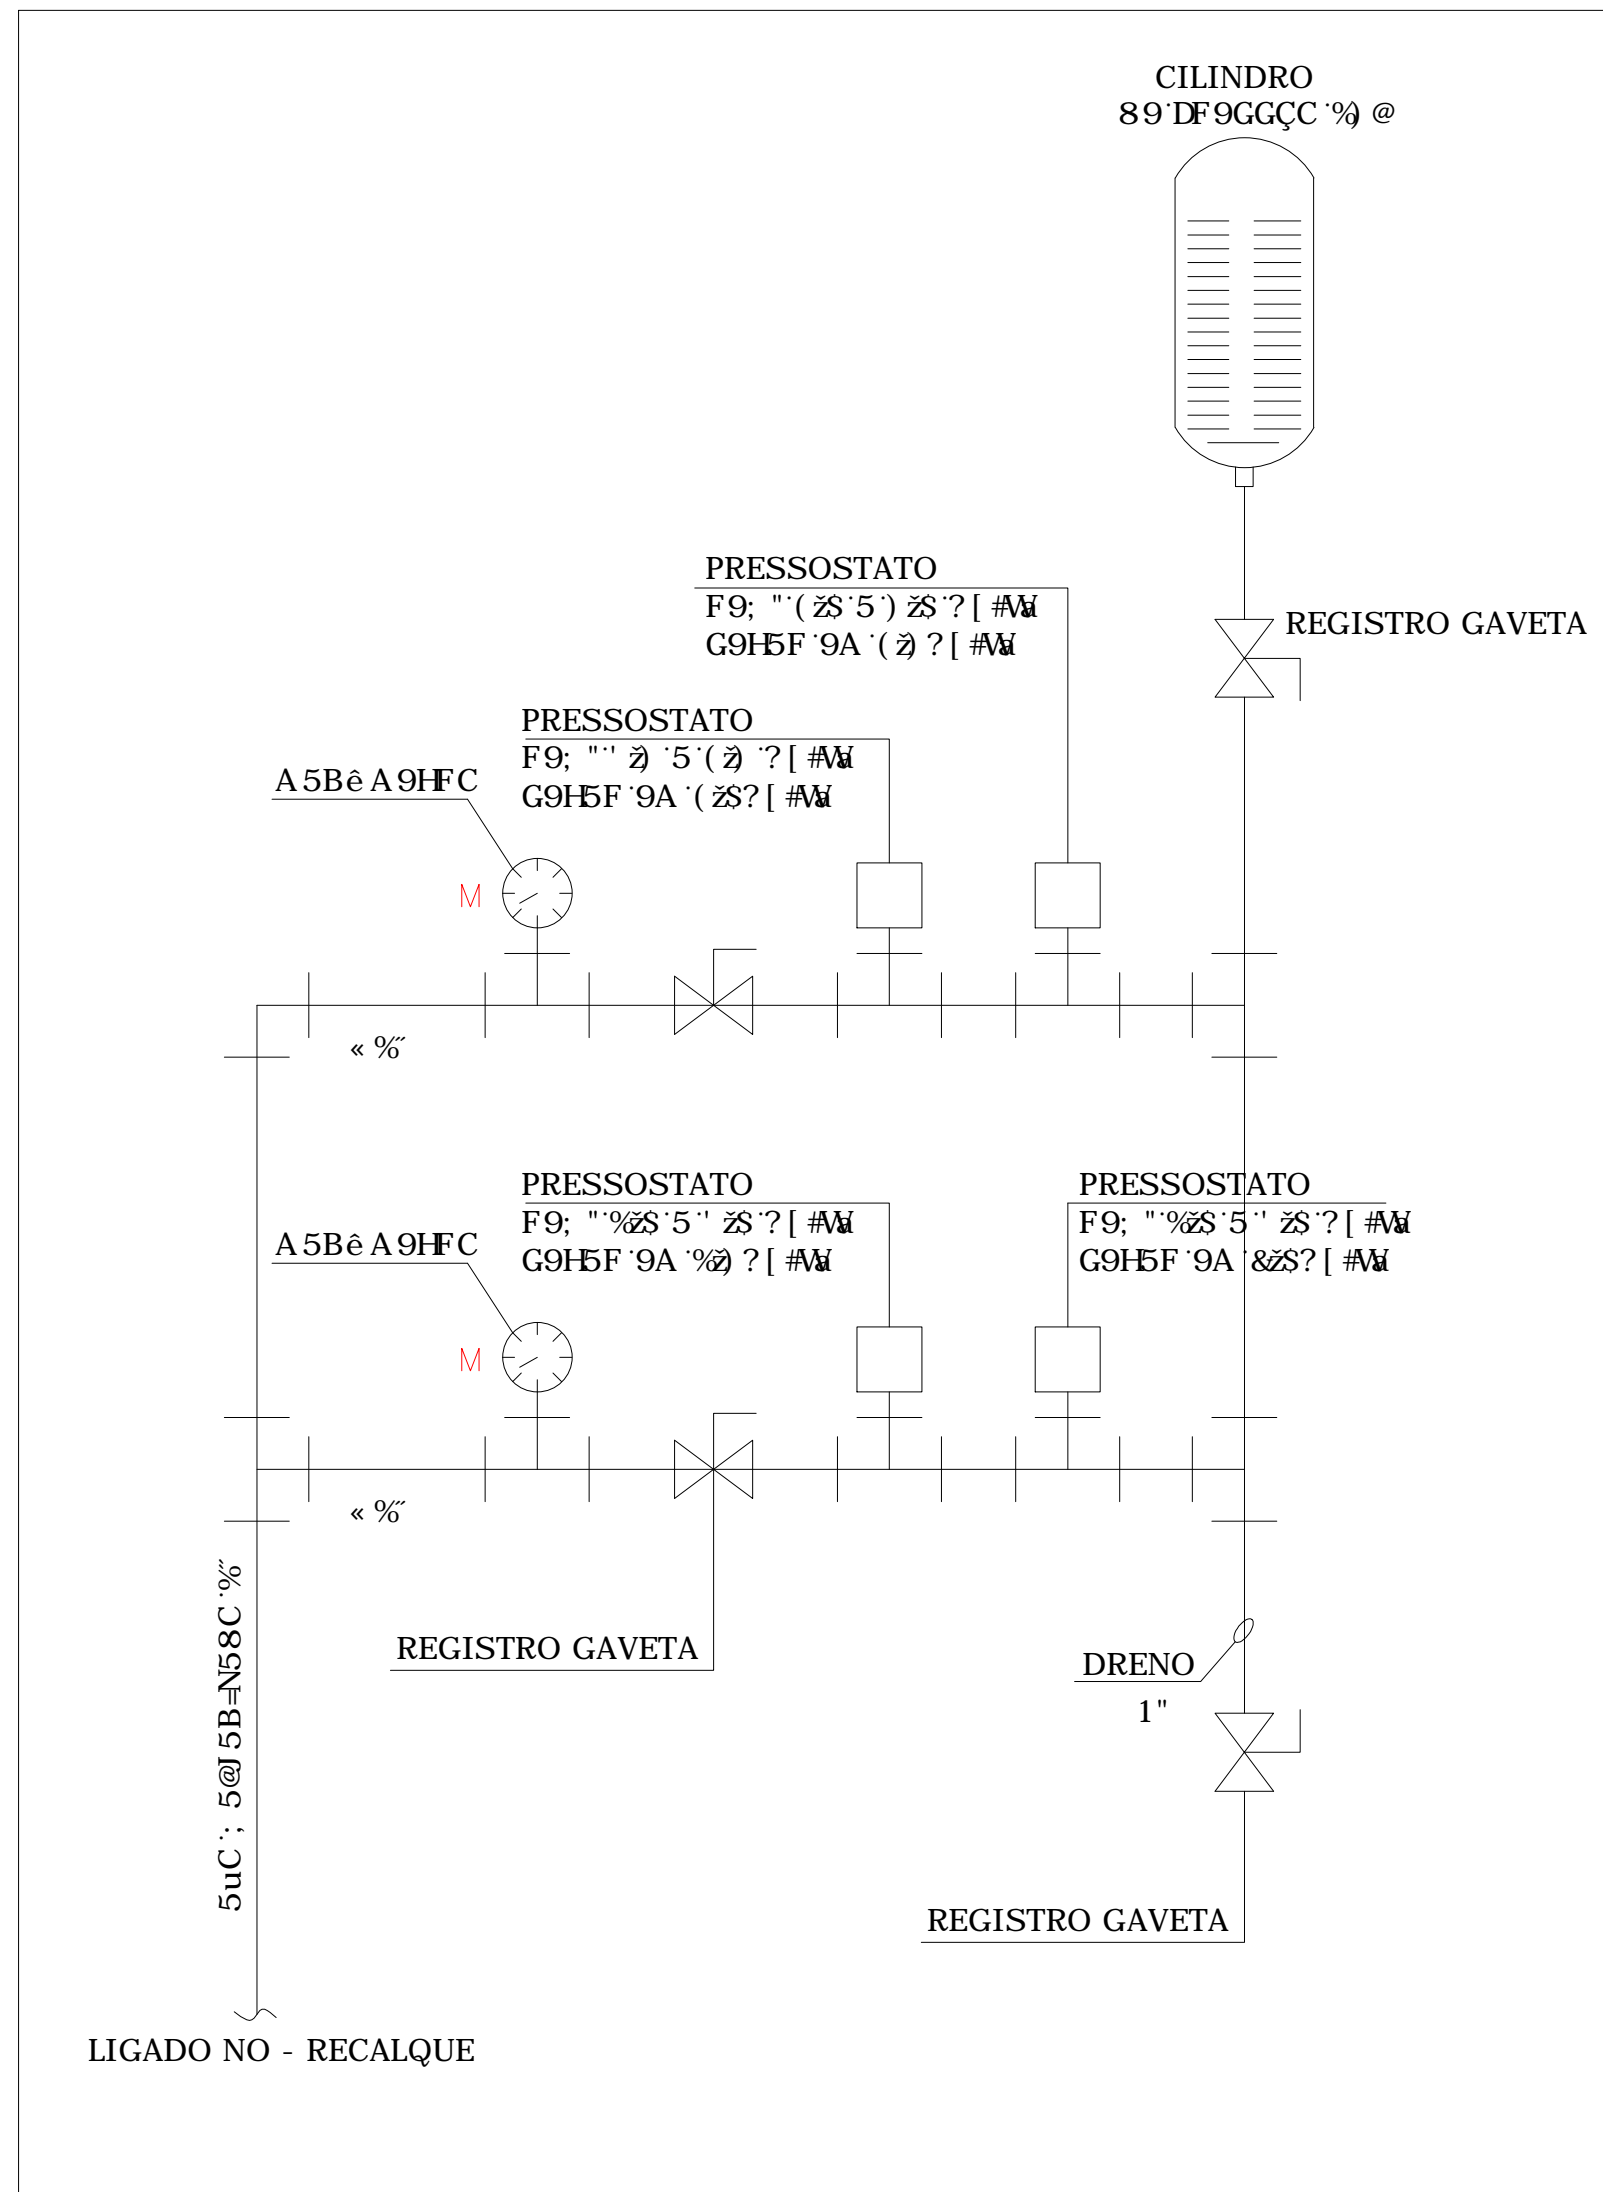



DIAGRAMA DISPARO DAS BOMBAS  
DETALHE SEM ESCALA

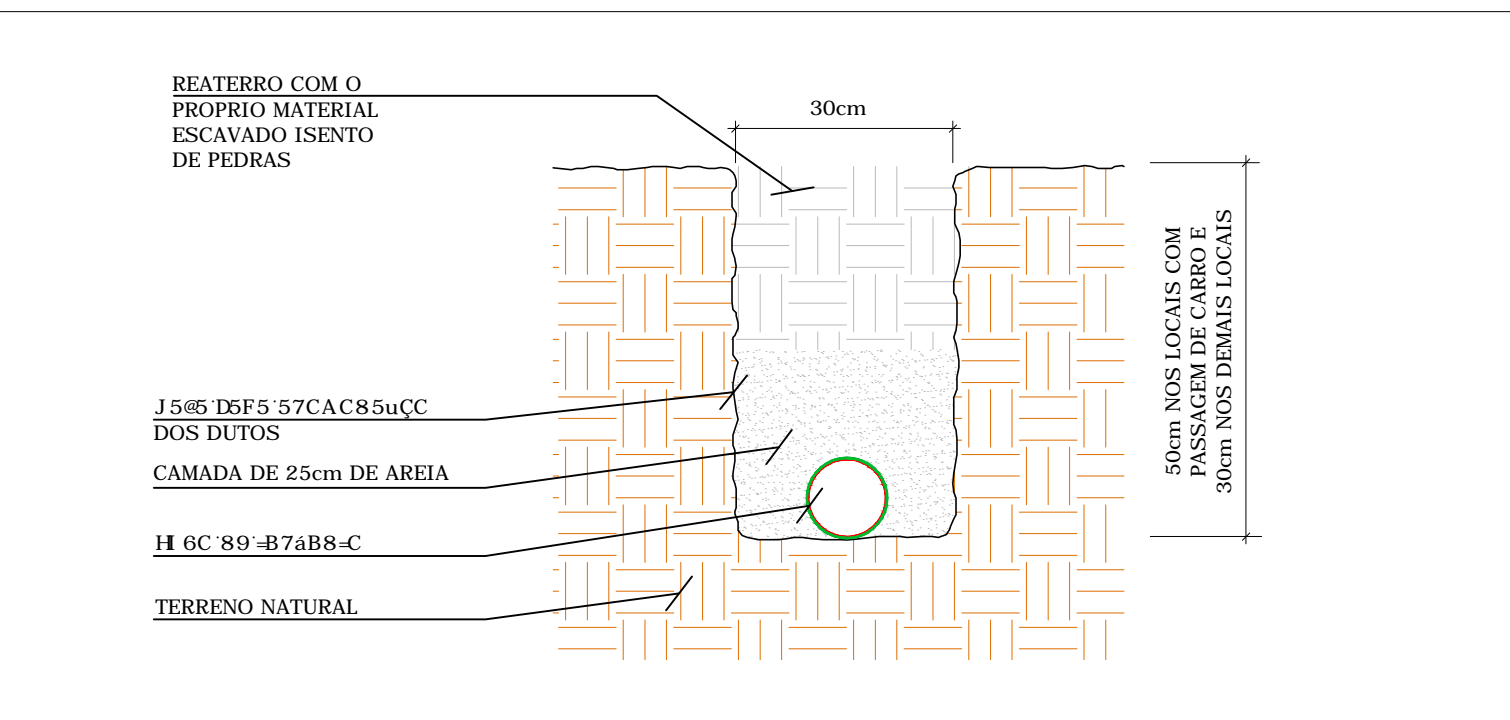

DETALHE TUBULAÇÃO ENTERRADA  
EM RUAS E CAMINHOS COM TRAFEGO  
SEM ESCALA

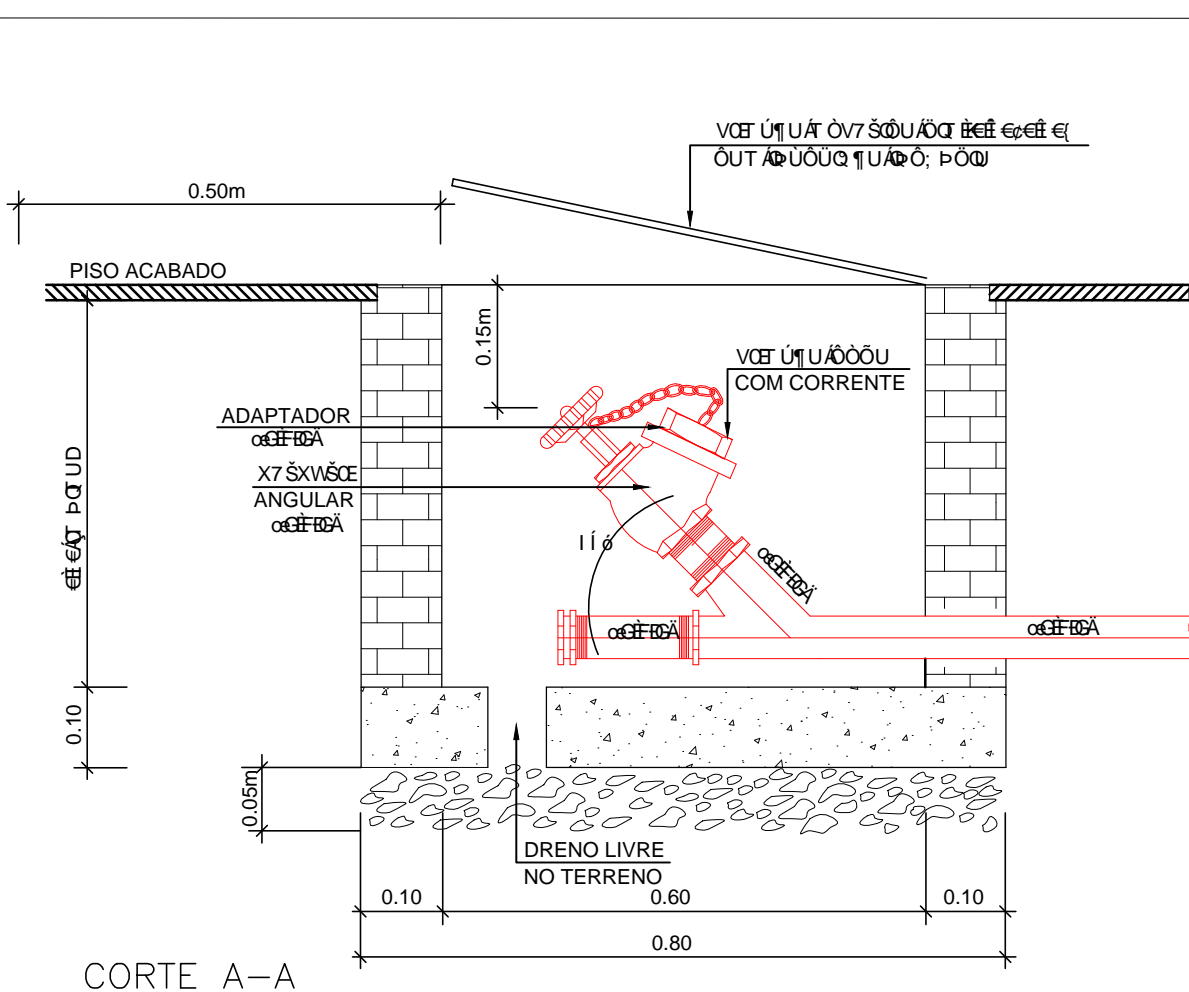

HIDRANTE DE PASSEIO  
DETALHE SEM ESCALA

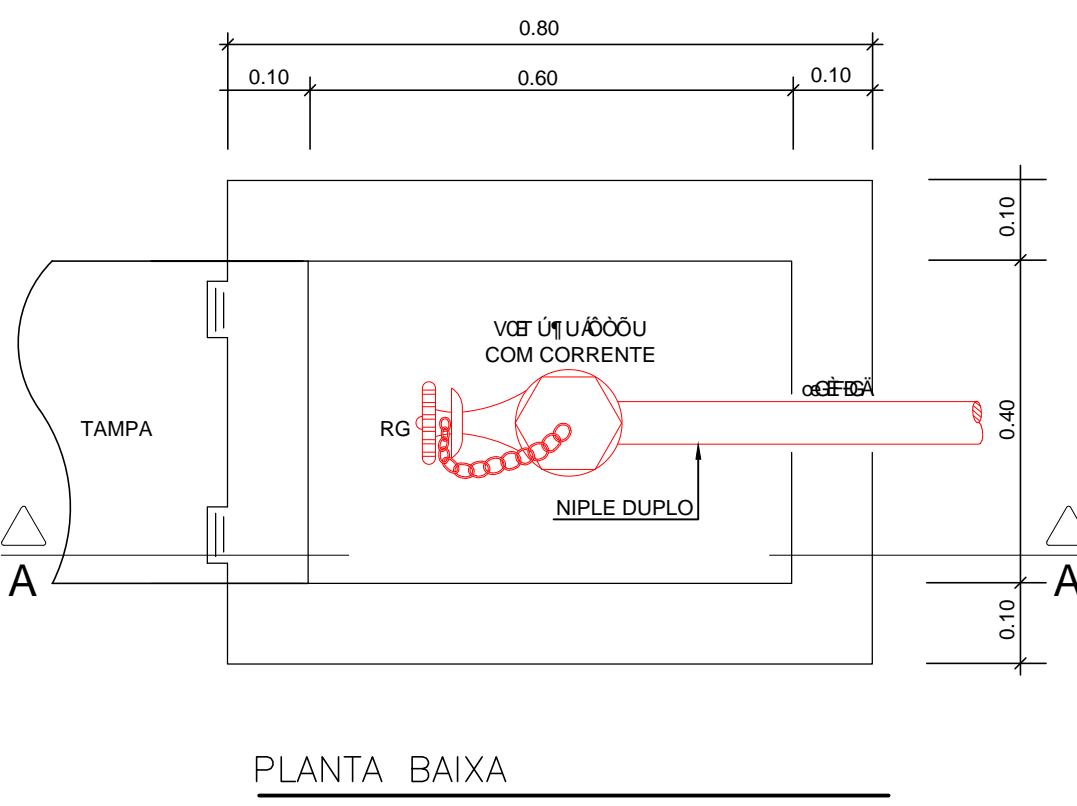

PLANTA BAIXA

LEGENDA

NOTAS

1. CONEXÕES AÇO GALVANIZADO ROSCÁVEL;
2. ESCAVACÃO DE ATERRO PARA TUBULAÇÃO TERÁ CUIDADOS DESCRITOS NO MEMORIAL DESCRITIVO;
3. TESTES SERÃO FEITOS CONFORME DESCRITO NO MEMORIAL DESCRITIVO E NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA;
4. AFASTAMENTOS E SUPORTES CONFORME RECOMENDADO NO MEMORIAL DESCRITIVO;
5. OS ELEMENTOS DE PROTEÇÃO ELETRÔNICA, QUE CONTENHAM A FIAÇÃO DOS SISTEMAS, DEVEM TER RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 60 MINUTOS, EM SITUAÇÕES DE FOGO NOS AMBIENTES;
6. OS ACIONADORES MANUAIS TERÃO LEDS INDICATIVO DE ESTADO DE FUNCIONAMENTO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO DO CONTATO AO QUEBRAR O VIDRO;
7. NOS HIDRANTES E EXTINTORES, FAZER PINTURA INDICATIVA "E12" COMO MOSTRADO NA PLANTA DE DETALHES;
8. AS LUMINÁRIAS DE EMERGENCIA SERÃO LIGADAS EM TOMADAS PREVISTAS NO PROJETO ELÉTRICO;
9. LUMINÁRIAS COM INDICAÇÃO MOSTRARÃO SAÍDAS MAIS PRÓXIMAS;
10. ALTURA DE INSTALAÇÃO DAS SETAS DE DIRECIONAMENTO = 2,50m DO PISO;
11. ALTURA DE INSTALAÇÃO DAS PLACAS = 1,80m DO PISO, EXCETO ONDE INDICADO DIFERENTE;
12. A DISTÂNCIA DE MAIOR IMPACTO VISUAL, FOI CONSIDERADA = 8m;

PLANTAS DE REFERÊNCIA

1	26/02/2020	U000UP7X0SA' 0P0U	A. MELO	A. MELO
2	DATA	000000 1U	DESENHO	VERIF.

EMPRESA



MERCADO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG  
CORTE A-A E DETALHES

PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO  
FOLHA

ANTONIO DE MELO PRADO CREA : 23.141-D/MG

DATA : JAN/2020  
ESCALA : INDICADA

ARQUIVO  
MERC-PCI-PE-03-DET-R01

PROJETO EXECUTIVO  
TERA