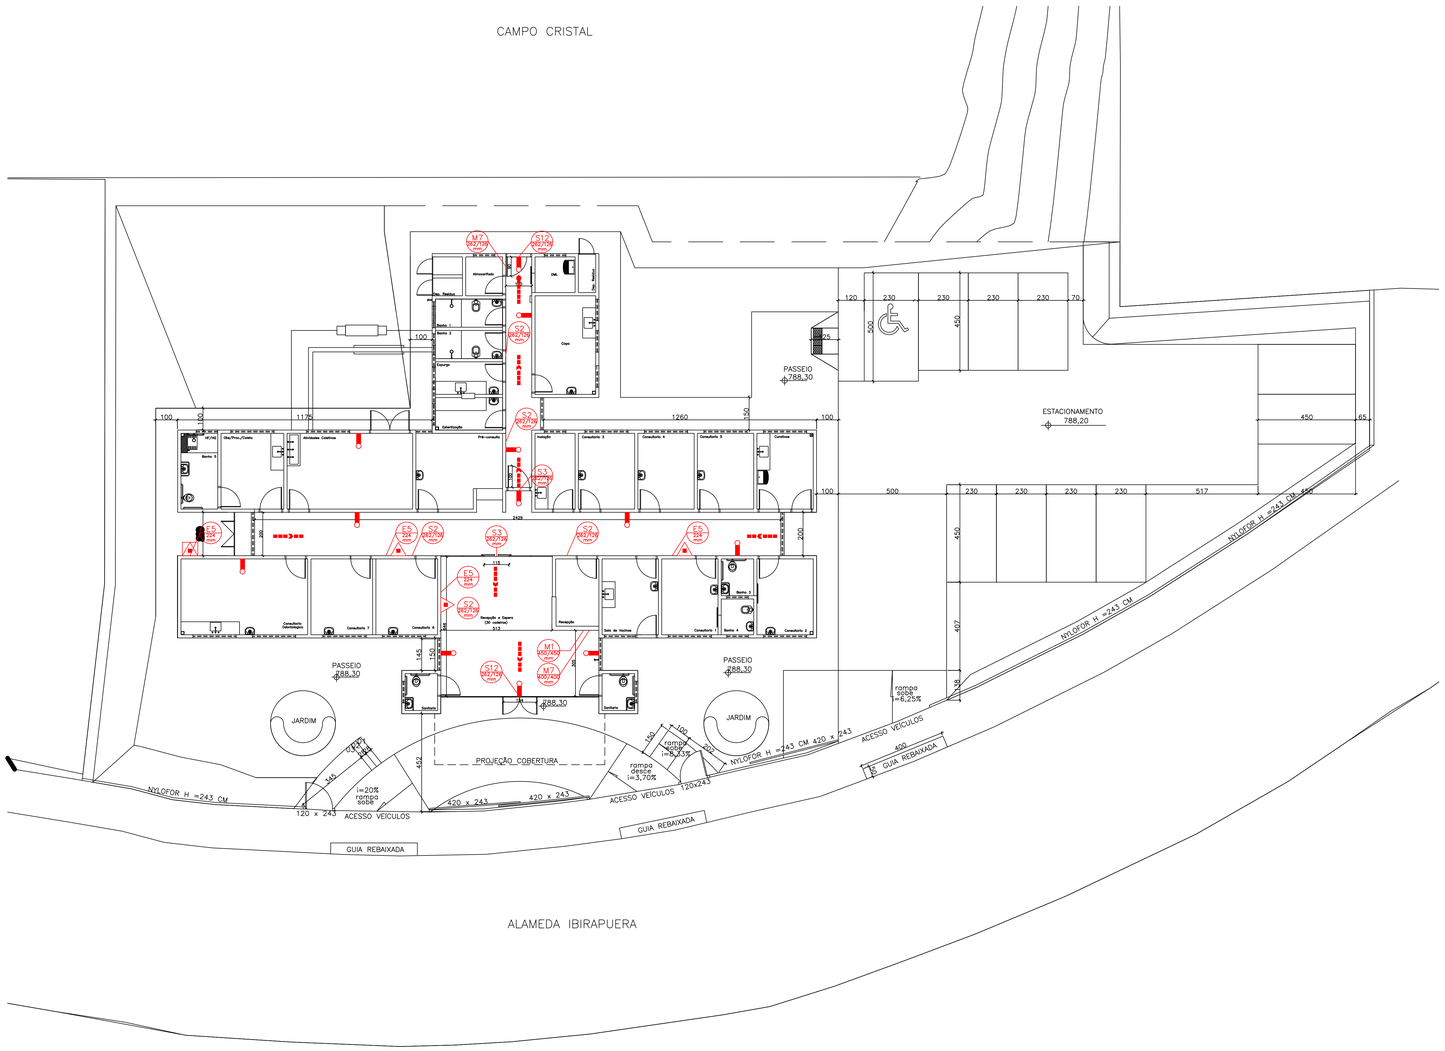

PLANTA BAIXA

ÁREA: 399,23 m²
ESCALA: 1/100

DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS
CLÍNICAS MÉDICAS E CONSULTÓRIOS EM GERAL (TODOS SEM INTERNAÇÃO).
CLASSIFICAÇÃO:H–6
1 pessoa por 7,00 m² de área
P = (399,23 m² / 7,00 m²) x 1 = 58 Pessoas

NOTA:
Dimensionamento das saídas foi feito de acordo com a IT–08, item 5.5.4.3.

DIMENSIONAMENTO DAS PORTAS

Dimensionamento do acesso:
$N = \frac{P}{Ca} = \frac{58}{60} = 1$ Unidade(s)

Dimensionamento da escada:
$N = \frac{P}{Ca} = \frac{58}{45} = 2$ Unidade(s)

Dimensionamento da porta:
$N = \frac{P}{Ca} = \frac{72}{100} = 1$ Unidade(s)

E.2 QUADRO INFORMATIVO – MEDIDAS DE SEGURANÇA

LEGISLAÇÃO			
Norma adotada para definição de medidas			
Situação da Edificação			
MEDIDAS DE SEGURANÇA	REFERÊNCIAS NORMATIVAS E OBSERVAÇÕES		
Acesso de Viaturas	–		
Segurança Estrutural	–		
Compartimentação Horizontal	–		
Saídas de Emergência	Conforme IT 08		
Brigada de Incêndio	–		
Iluminação de Emergência	Conforme NBR 10.898:2013		
Detecção de Incêndio	–		
Alarme de Incêndio	–		
Sinalização De Emergência	Conforme IT 15		
Extintores	Conforme IT 16	Tipo de Extintor	Portáteis
		P6 Químico ABC	2–A:20–B–C
Hidrantes	–		

CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CARGA INCÊNDIO				
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO / EXEMPLO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m²
H	SERVIÇO DE SAÚDE	H–6	CLÍNICA MÉDICA SEM INTERNAÇÃO	200 MJ/m²

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS DESTINADOS AO USO COLETIVO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO	
RISCO	CARGA DE INCÊNDIO
Baixo	200 MJ/m²

PLACAS INDICATIVAS

TABELA 1 – SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO

SÍMBOLO EM PLANTA BAIXA	CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO	QUANTIDADE
S7 2957/09	S–2		ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA DIMENSÕES MÍNIMAS: L = 2,0H	05
S1 2957/09	S–3		ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR O SEU ACESSO	04
S12 2957/09	S–12	SAÍDA	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE MENSAGEM'SAÍDA' OU MENSAGEM 'SAÍDA' E/OU PICTOGRAMA E/OU SETA DIRECIONAL: FOTOLUMINESCENTE, COM ALTURA DA LETRA SEMPRE 3×DMM	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)	02

TABELA 3 – SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

SÍMBOLO EM PLANTA BAIXA	CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO	QUANTIDADE
E5 2294/09	E–5		EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADA FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO	04

TABELA 4 – SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR – MENSAGENS ESCRITAS

SÍMBOLO EM PLANTA BAIXA	CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO	QUANTIDADE
M1 2957/09	M–1	ESTA EDIFICAÇÃO ESTÁ DOTADA DOS SEGUINTES SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO: – EXTINTORES DE INCÊNDIO – ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA – SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA – SAÍDAS DE EMERGÊNCIA – BRIGADA DE INCÊNDIO – SEGURANÇA ESTRUTURAL NAS EDIFICAÇÕES – CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO – ALARMES DE INCÊNDIO – HIDRANTES EDIFICAÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO E COBERTURA METÁLICA EM CASO DE EMERGÊNCIA; LIGUE 193 – CORPO DE BOMBEIROS LIGUE 190 – POLICIA MILITAR	EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADA FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO	01
M7 2957/09	M–7	ESTA EDIFICAÇÃO POSSUI EXTINTORES DE INCÊNDIO	EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADA FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO	02

SIMBOL.	LEGENDA GERAL	QUANTIDADE
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	12
	EXTINTOR DE CARGA DE PÓ A/B/C – 4 Kg (2–A:20–B:C)/8 Kg	03
	EXTINTOR DE CARGA DE PÓ A/B/C NO ABRIGO – 4 Kg (2–A:20–B:C)/8 Kg	01
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA	–
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA	–

QUADRO DE ÁREAS

PAVIMENTO	ÁREA (m²)
TÉRREO	399,23
TOTAL	399,23

NOTAS
MEDIDAS EM CENTÍMETROS

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
00	22/11/19	EMISSÃO INICIAL
01		
02		

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

SECRETÁRIO DE OBRAS	BRUNO MÁRCIO MOREIRA ALMEIDA	
SUPERINTENDENTE DE OBRAS		
RESPONSÁVEL TÉCNICO	SABRINA ROCHA E SILVA	CREA/MG 207.931 D
PROJETISTA	SABRINA ROCHA E SILVA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
ADM. DELEGADO CHRISTIANO XAVIER

NÚMERO	DISCIPLINA	ETAPA	DATA
067	INCÊNDIO	PROJETO BÁSICO	24/06/2021

CONTEÚDO DA PRANCHA
PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
UBS JABAQUARA
ALAMEDA IBIRAPUERA, S/N - BAIRRO SÃO BENEDITO

FOLHA 02/02
REVISÃO 00

DIREITOS RESERVADOS (LEI FEDERAL 9.610 DE 19/12/1998)
A REPRODUÇÃO OU EXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, SUJEITA O RESPONSÁVEL ÀS MEDIDAS LEGAIS CABÍVEIS.