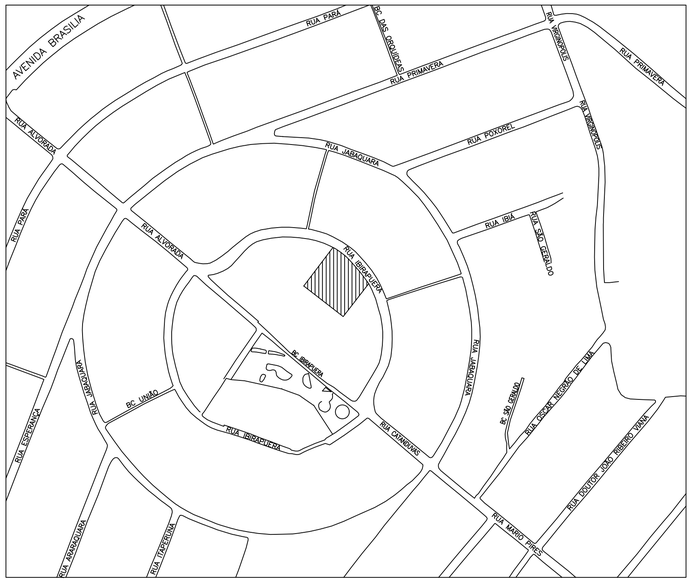

PLANTA DE SITUAÇÃO

ÁREA: 399,23 m²
ESCALA: 1/500

SIMBOL.	LEGENDA GERAL	QUANTIDADE
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	12
	EXTINTOR DE CARGA DE PÓ A/B/C – 4 Kg (2–A:20–B:C)/8 Kg	03
	EXTINTOR DE CARGA DE PÓ A/B/C NO ABRIGO – 4 Kg (2–A:20–B:C)/8 Kg	01
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA	–
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA	–

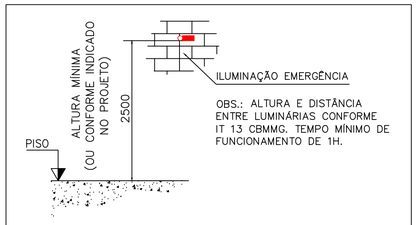

DETALHE DE INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
SEM ESCALA

QUADRO DE ÁREAS	
PAVIMENTO	ÁREA (m²)
TÉRREO	399,23
TOTAL	399,23

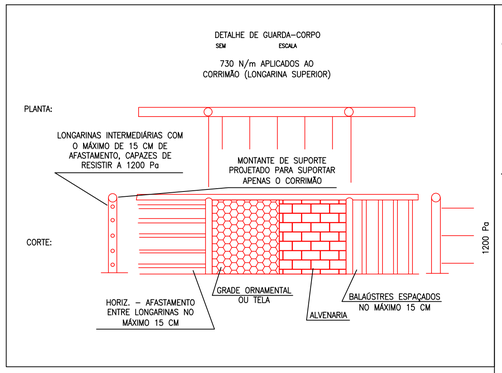

DETALHE DE CORRIMÃO
SEM ESCALA

OS CORRIMÃOS DEVERÃO ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:
- SER OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DOS DOIS LADOS DA ESCADA
- ESTAR SITUADO ENTRE 80 E 92cm ACIMA DO NÍVEL DA SUPERFÍCIE SUPERIOR DO DEGRAU.
- SER FIXADO SOMENTE POR SUA PARTE INFERIOR.
- TER A LARGURA MAXIMA DE 6,5cm E MÍNIMA DE 3,8cm.
- ESTAR AFASTADOS, NO MÍNIMO, 4cm DAS PAREDES A QUE ESTIVEREM FIXADOS.
- SER CONSTRUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO DAS MÃOS AO LONGO DO COMPRIMENTO.
- O MATERIAL DO CORRIMÃO DEVERÁ SER INCOMBUSTÍVEL.

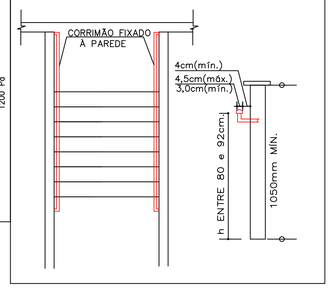

E.2 QUADRO INFORMATIVO – MEDIDAS DE SEGURANÇA

LEGISLAÇÃO			
Norma adotada para definição de medidas			
Situação da Edificação			
MEDIDAS DE SEGURANÇA	REFERÊNCIAS NORMATIVAS E OBSERVAÇÕES		
Acesso de Viaturas	–		
Segurança Estrutural	–		
Compartimentação Horizontal	–		
Saídas de Emergência	Conforme IT 08		
Brigada de Incêndio	–		
Iluminação de Emergência	Conforme NBR 10.898:2013		
Detecção de Incêndio	–		
Alarme de Incêndio	–		
Sinalização De Emergência	Conforme IT 15		
Extintores	Conforme IT 16	Tipo de Extintor	Portáteis
		Pó Químico ABC	2–A:20–B–C
Hidrantes	–		

CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CARGA INCÊNDIO				
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO / EXEMPLO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m²
H	SERVIÇO DE SAÚDE	H–6	CLÍNICA MÉDICA SEM INTERNAÇÃO	200 MJ/m²

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS DESTINADOS AO USO COLETIVO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO	
RISCO	CARGA DE INCÊNDIO
Baixo	200 MJ/m²

PLACAS INDICATIVAS

TABELA 1 – SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO

SIMBOLO EM PLANTA BAIXA	CÓDIGO	SIMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO	QUANTIDADE
S2 252/126 mm	S–2		ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA DIMENSÕES MÍNIMAS: L = 2,0H	05
S3 252/126 mm	S–3		ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR O SEU ACESSO	04
S12 252/126 mm	S–12	SAÍDA	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE MENSAGEM"SAÍDA" OU MENSAGEM "SAÍDA" E/OU PICTOGRAMA E/OU SETA DIRECIONAL: FOTOLUMINESCENTE, COM ALTURA DE LETRA SEMPRE >50MM	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)	02

TABELA 3 – SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

SÍMBOLO EM PLANTA BAIXA	CÓDIGO	SIMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO	QUANTIDADE
E5 224mm	E–5		EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADA FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO	04

TABELA 4 – SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR – MENSAGENS ESCRITAS

SÍMBOLO EM PLANTA BAIXA	CÓDIGO	SIMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO	QUANTIDADE
M1 252/126 mm	M–1	ESTA EDIFICAÇÃO ESTÁ DOTADA DOS SEGUINTES SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO: – EXTINTORES DE INCÊNDIO – ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA – SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA – SAÍDA DE EMERGÊNCIA – BRIGADA DE INCÊNDIO – SEGURANÇA ESTRUTURAL NAS EDIFICAÇÕES – CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO – ALARMES DE INCÊNDIO – HIDRANTES EDIFICAÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO E COBERTURA METÁLICA EM CASO DE EMERGÊNCIA: LIGUE 193 – CORPO DE BOMBEIROS LIGUE 190 – POLÍCIA MILITAR	EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADA FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO	01
M7 252/126 mm	M–7	ESTA PORTA DEVERÁ PERMANECER ABERTA DURANTE TODO EXPEDIENTE	EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADA FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO	02



DETALHE PLACA M1
SEM ESCALA

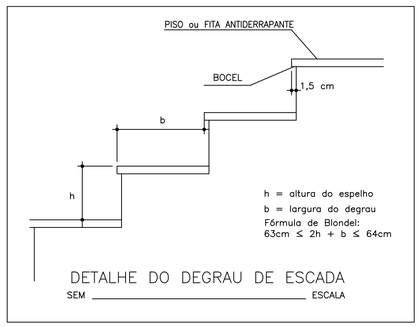

DETALHE DO DEGRAU DE ESCADA
SEM ESCALA

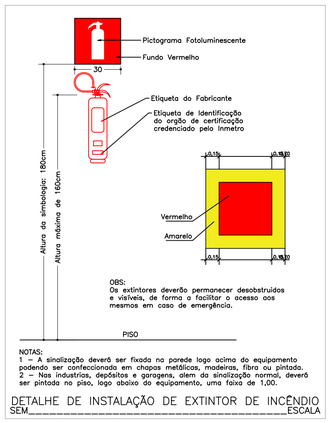

NOTAS:
1 – A sinalização deverá ser fixada na parede logo acima do equipamento podendo ser confeccionada em chapas metálicas, madeiras, fibra ou pintada.
2 – Nas industrias, depósitos e garagens, alem da sinalização normal, deverá ser pintada no piso, logo abaixo do equipamento, uma faixa de 1,00.

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO
SEM ESCALA

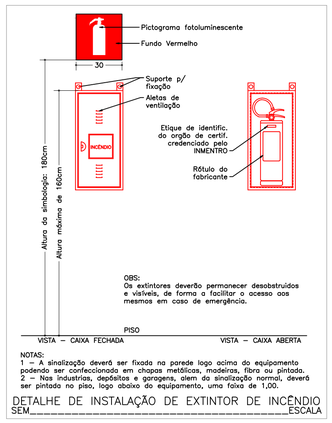

NOTAS:
1 – A sinalização deverá ser fixada na parede logo acima do equipamento podendo ser confeccionada em chapas metálicas, madeiras, fibra ou pintada.
2 – Nas industrias, depósitos e garagens, alem da sinalização normal, deverá ser pintada no piso, logo abaixo do equipamento, uma faixa de 1,00.

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO
SEM ESCALA

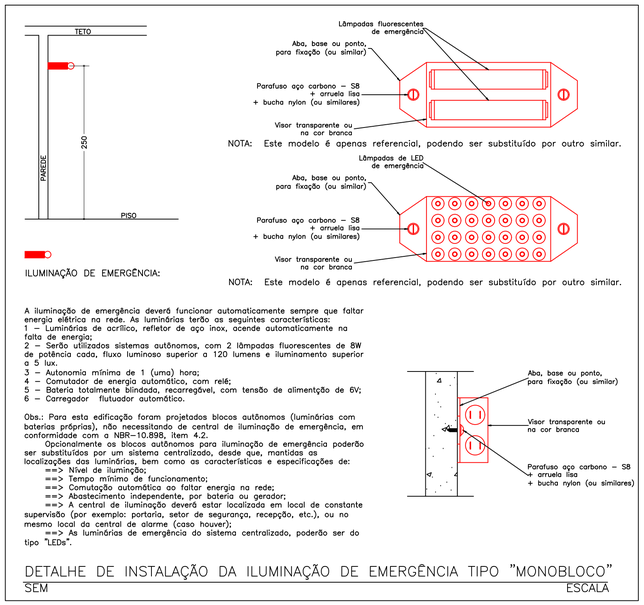

DETALHE DE INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO "MONOBLOCO"
SEM ESCALA

NOTAS
MEDIDAS EM CENTÍMETROS

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
00	18/06/21	EMISSÃO INICIAL
01		
02		

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

SECRETÁRIO DE OBRAS	BRUNO MÁRCIO MOREIRA ALMEIDA	
SUPERINTENDENTE DE OBRAS		
RESPONSÁVEL TÉCNICO	SABRINA ROCHA E SILVA	CREA/MG 207.931/D
PROJETISTA	SABRINA ROCHA E SILVA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
ADM. DELEGADO CHRISTIANO XAVIER

NÚMERO	DISCIPLINA	ETAPA	DATA
067	INCÊNDIO	PROJETO BÁSICO	24/06/2021

CONTEÚDO DA PRANCHA
PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
UBS JABAQUARA
ALAMEDA IBIRAPUERA, S/N - BAIRRO SÃO BENEDITO

FOLHA 01/02
REVISÃO 00

067-ANC-PB-UBS JABAQUARA-IMP-R00

DIREITOS RESERVADOS (LEI FEDERAL 9.610 DE 19/12/1998).
A REPRODUÇÃO OU EXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, SUJEITA O RESPONSÁVEL ÀS MEDIDAS LEGAIS CABÍVEIS.