



Quadro de Cargas (QD1)



TERRA


CABO NÚ COBRE 10mm²
ENTERRADO



2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de proteção contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se desligamentos forem frequentes e, principalmente, se as causas não forem de natureza elétrica, procure um profissional qualificado para investigar. Como a instalação elétrica apresenta anomalias internas, que só podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados.

PREVENÇÃO DE ACIDENTES: NÃO TOQUE EM NENHUMA PARTE DA PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

TEXTO PARA SER AFIXADO A TAMPA DO QUADRO

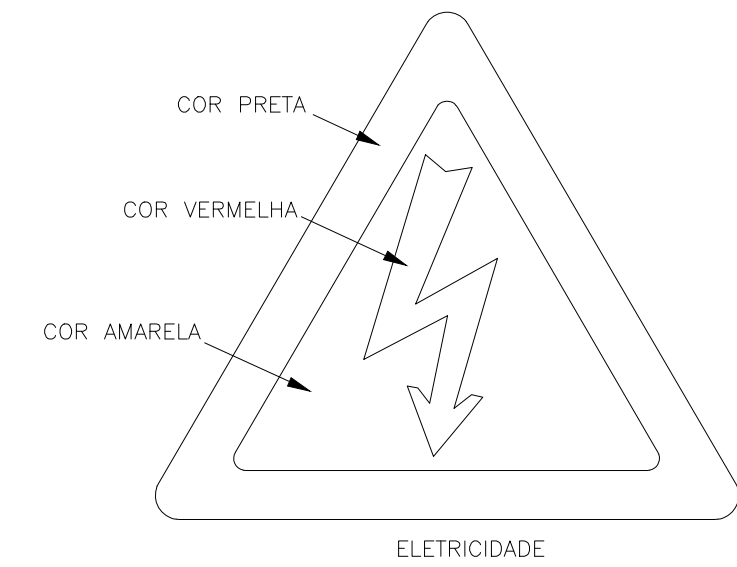

TODO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DEVE RECEBER ESTE AVISO NA PARTE EXTERNA.